


### Схема подключения датчика 4-20ма к прибору Термодат, для приборов с питанием 24В.

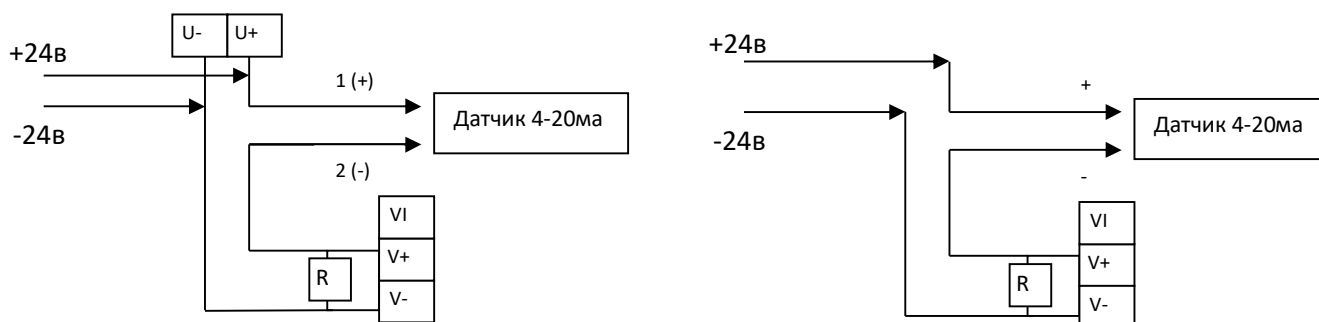

Пояснения к схеме:

Верхние U- и U+ подключены к общему питанию прибора 24в.

Универсальный вход V- и V+ подключается через шунт (напр. 2 ом).

Возможно запараллелить каналы для различных вариантов уставок на многоканальных приборах Термодат. Для этого коммутируются входы V- и V+ разных каналов.

Если требуется параллельное подключение одного датчика к нескольким приборам, то схема подключения будет выглядеть следующим образом:

